


Anschlußschema

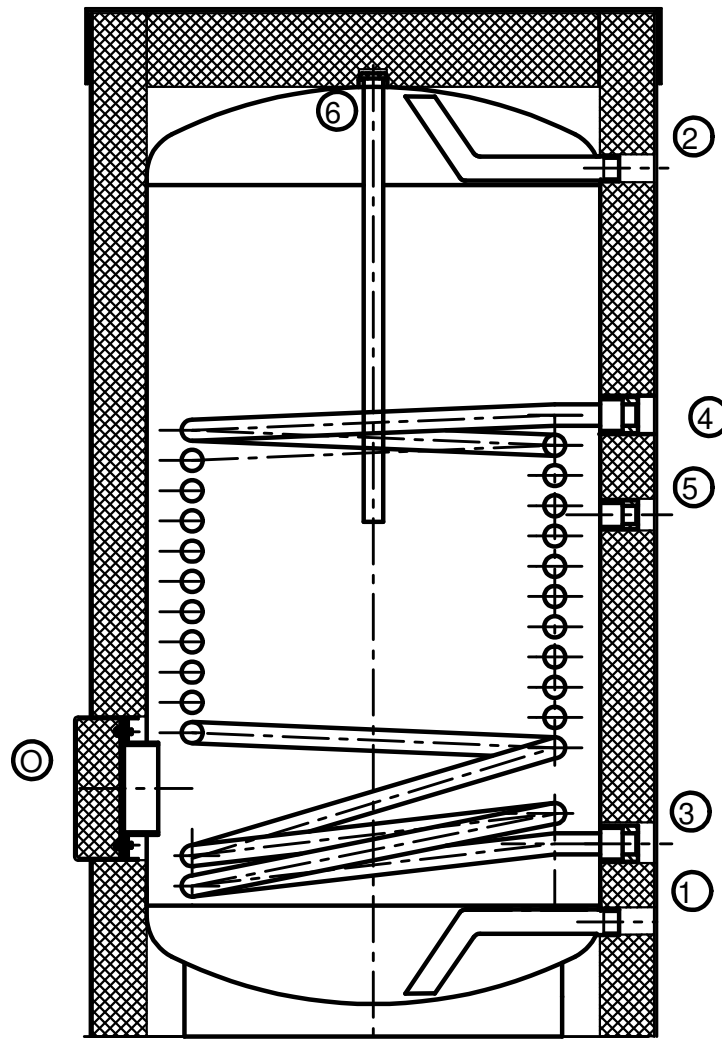

- 0 Reinigungsflansch
- 1 Kaltwasserzulauf
- 2 Warmwasserentnahme
- 3 Heizung-Rücklauf
- 4 Heizung-Vorlauf
- 5 Zirkulation
- 6 Mg-Anode oder Fremdstromanode

Gilt für Hochleistungsspeicher 300 - 500 l